


► **Instalación de hasta 12 zonas con control independiente y gestión via smartphone**



**FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIÓN:**

Desde el controlador central evohome se gestiona y regula la calefacción en las diferentes habitaciones, con un programa único o diferenciado por habitación. También permite su uso como sensor de temperatura.

En las habitaciones con radiadores, la temperatura se mide y se regula a través de los controladores de radiador HR92 y en las zonas con suelo radiante a través del controlador de suelo radiante HCE80 + antena HRA80. (sistema Honeywell compatible con Intergas). Pueden ser utilizadas válvulas de zonas y bombas que son gestionadas directamente por el controlador evohome y el DT92A1004

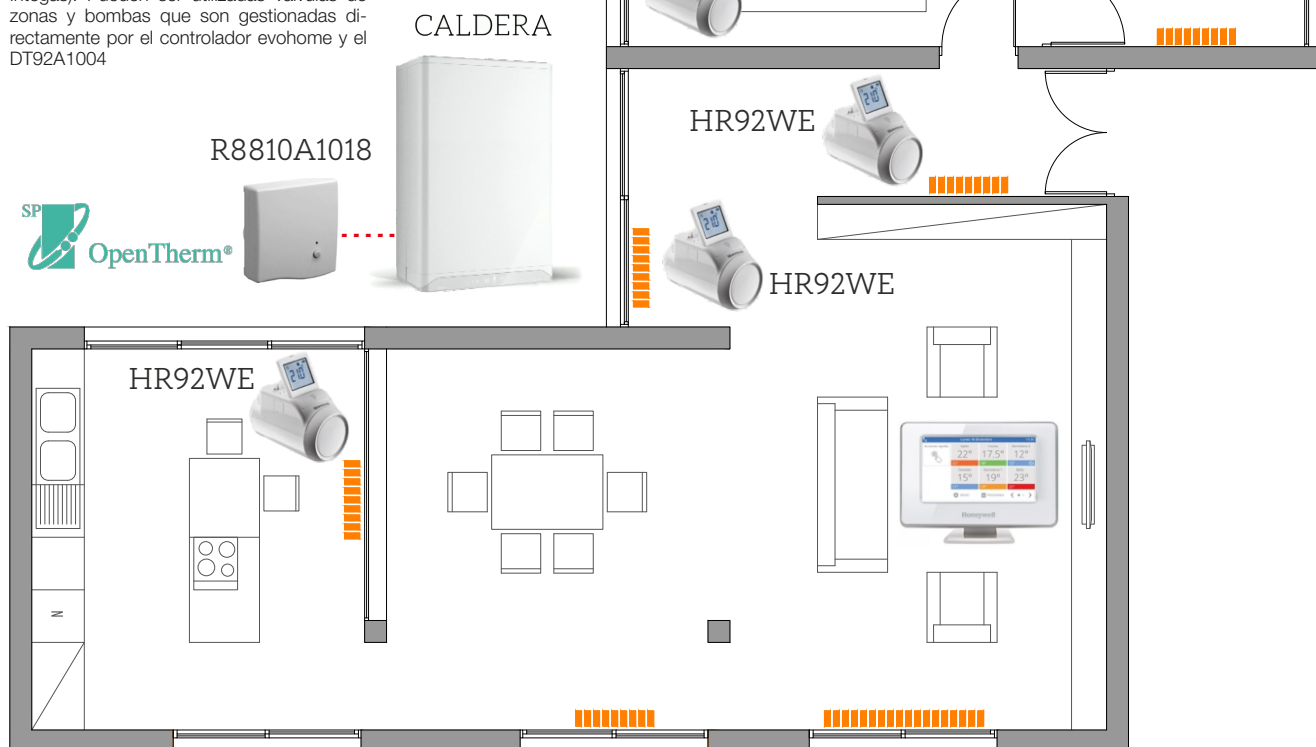

| Componentes                                      | Referencia    | Conexión eléctrica en la caldera                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |               | MODELO HR/HRE                                                                             | MODELO XCLUSIVE                                                                           |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA                            |               | A+                                                                                        | A+                                                                                        |
| CALDERA INTERGAS                                 | -             |                                                                                           |                                                                                           |
| CONTROLADOR EVOHOME CONNECTED WIFI               | ATC928G3027   |                                                                                           |                                                                                           |
| RECEPTOR MODULANTE CON COMUNICACIÓN OPEN THERM   | R8810A1018    | Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12                                          | Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2                                           |
| TERMOSTATO DE RADIADOR ELECTRÓNICO RF (ACTUADOR) | HR92WE        | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome                                                | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome                                                |
| CONTROLADOR DE SUELO RADIANTE + ANTENA           | HCE80 + HRA80 | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome y por cables a los cabezales de suelo radiante | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome y por cables a los cabezales de suelo radiante |
| SENSOR PARA ZONAS DE SUELO RADIANTE              | T87RF2041     | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome                                                | Conectados por Radio Frecuencia al Evohome                                                |

**Observaciones**

CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR LA COMBINACIÓN DE COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN QUE REQUIERA DISEÑAR